
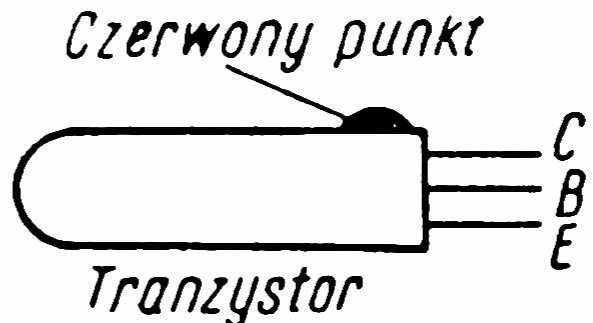
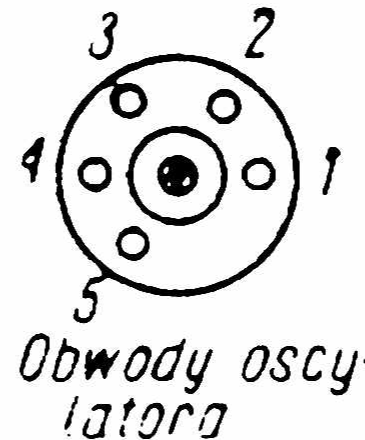
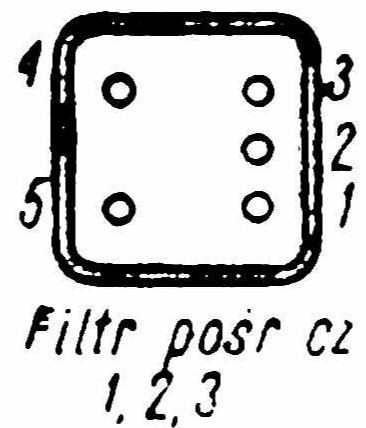


x) Opornik 180 kΩ stosuje się tylko w razie wzbudzenia się odbiornika

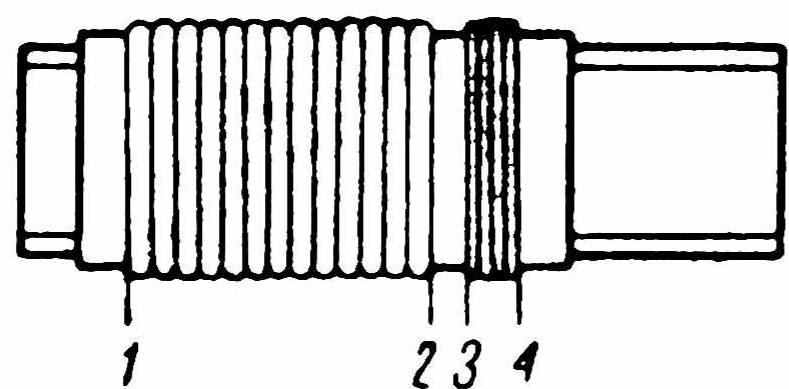

Schemat ideowy radioodbiornika „Migo” (produkcji ZPR „Omig”)